


RH, %

Muhu Katariina Kiriku sisekliima 1.01.2016 kuni 18.10.2017,

dataloger Hobo U-12 013, mõõtemääramatustega: $t \pm 0,35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \pm 2,5\text{ \%}$,

mõõtmine jätkub

t, $^{\circ}\text{C}$

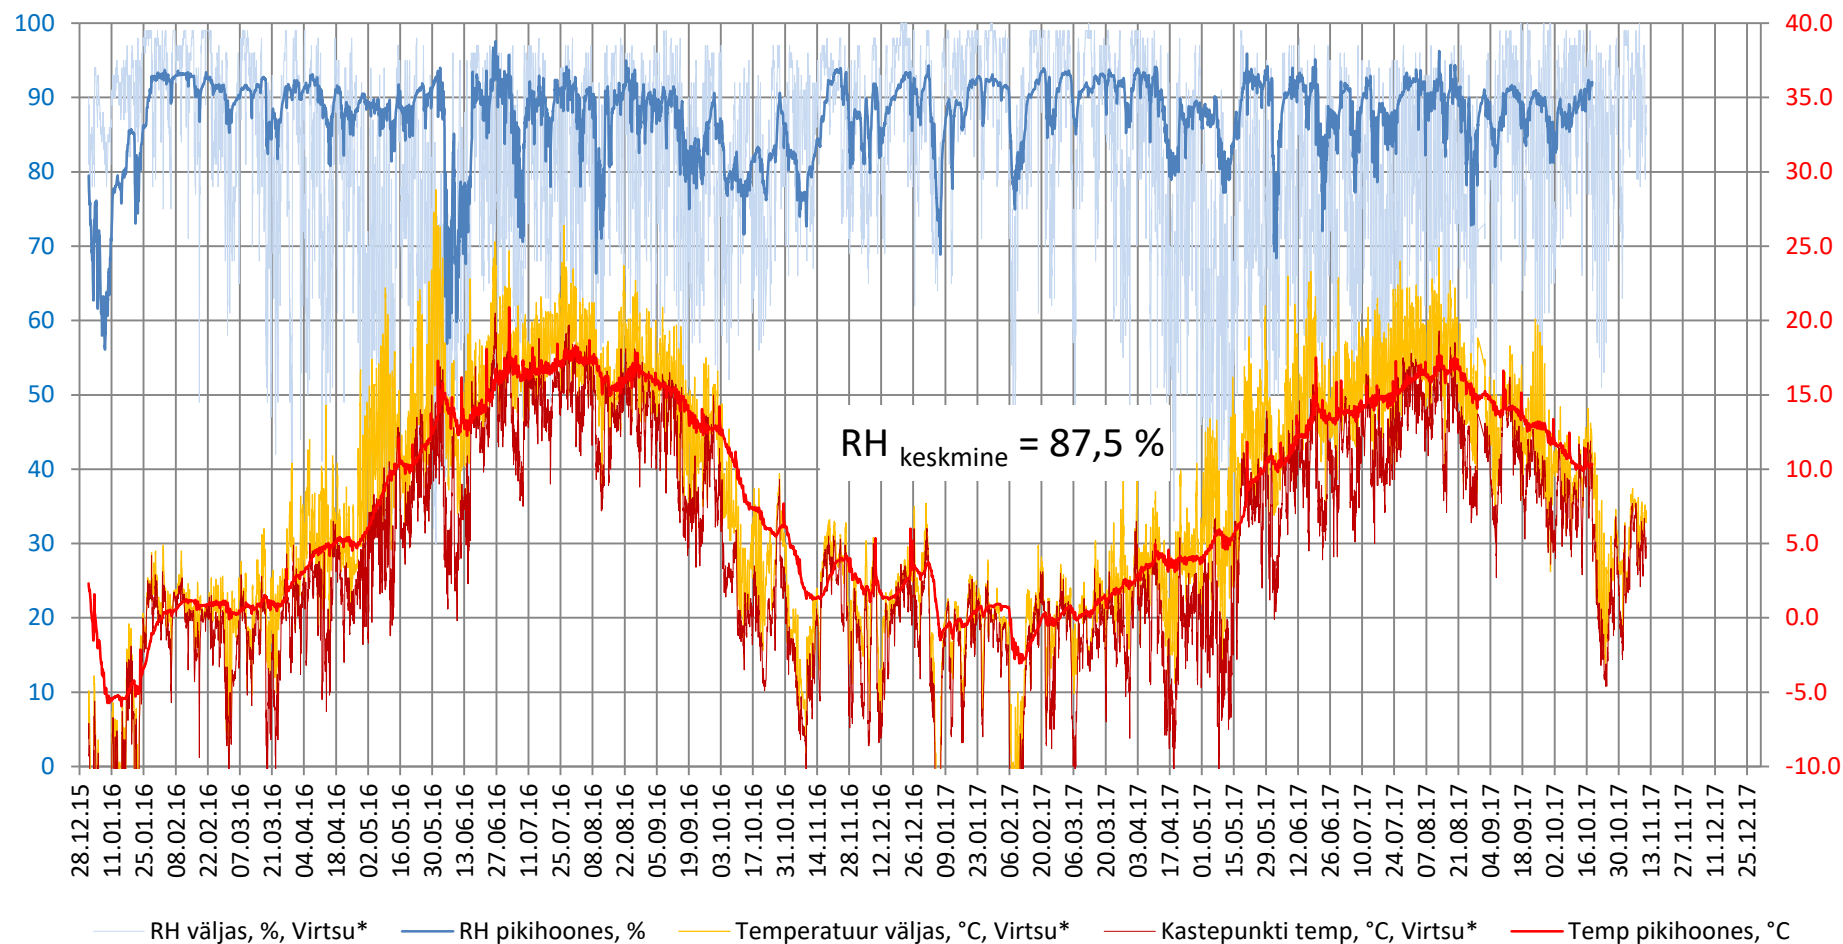

*rp5.ru

Targo Kalamees, Lembit Kurik, Tallinna Tehnikaülikool, Lembit.Kurik@ttu.ee