

RH, %


Karja Katariina Kiriku sisekliima

19.10.2017 kuni 19.10.2018,

mõõtevahend:

datalogerid Hobo U-12 013, mõõtemääramatustega: $t \pm 0,35 \text{ }^\circ\text{C}$, $\text{RH} \pm 2,5 \%$

t. $^\circ\text{C}$

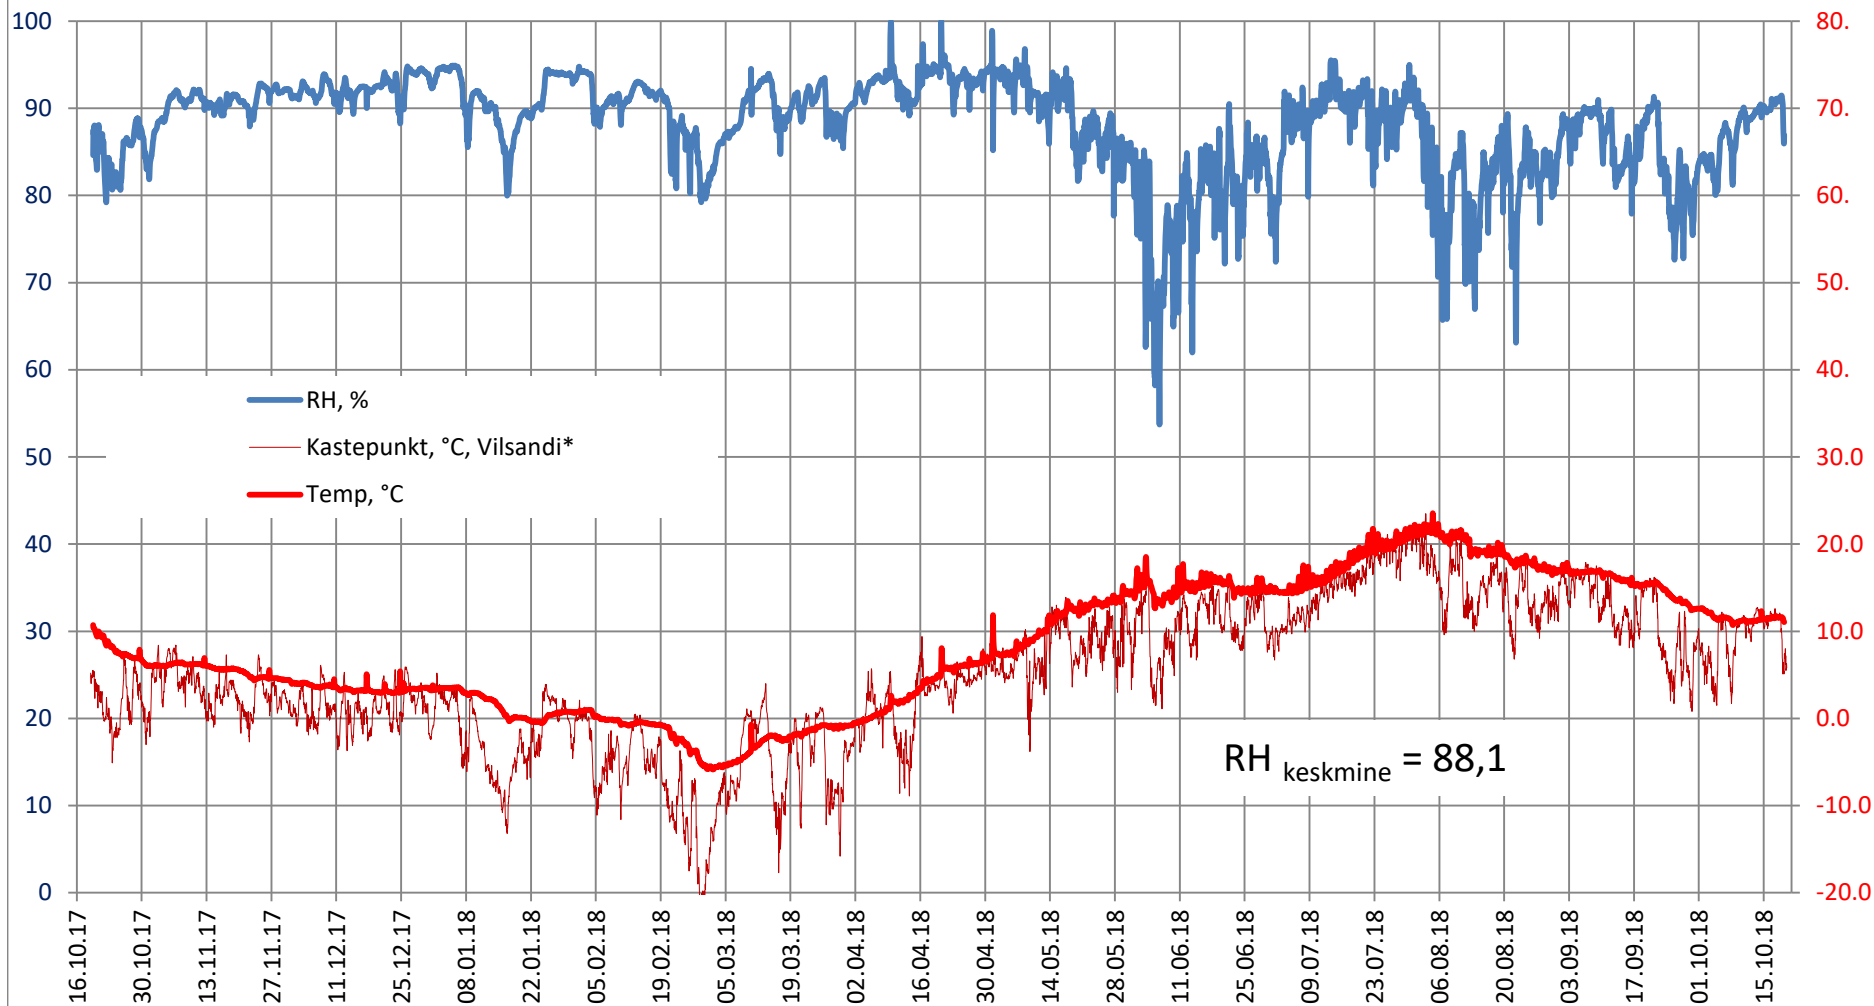

*rp5.ru

Targo Kalamees, Lembit Kurik, Tallinna Tehnikaülikool, Lembit.Kurik@ttu.ee