


# Kaarma Peeter-Pauli Kiriku sisekliima

RH %

(23.10.2009 kuni 11.12.2010, mõõtmine jätkub, mõõtevahend dataloger Deltaohm HD206-1,  
mõõtemääramatused:  $t \pm 0,4 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $\text{RH} \pm 2,5 \text{ \%}$ )

$t \text{ }^\circ\text{C}$

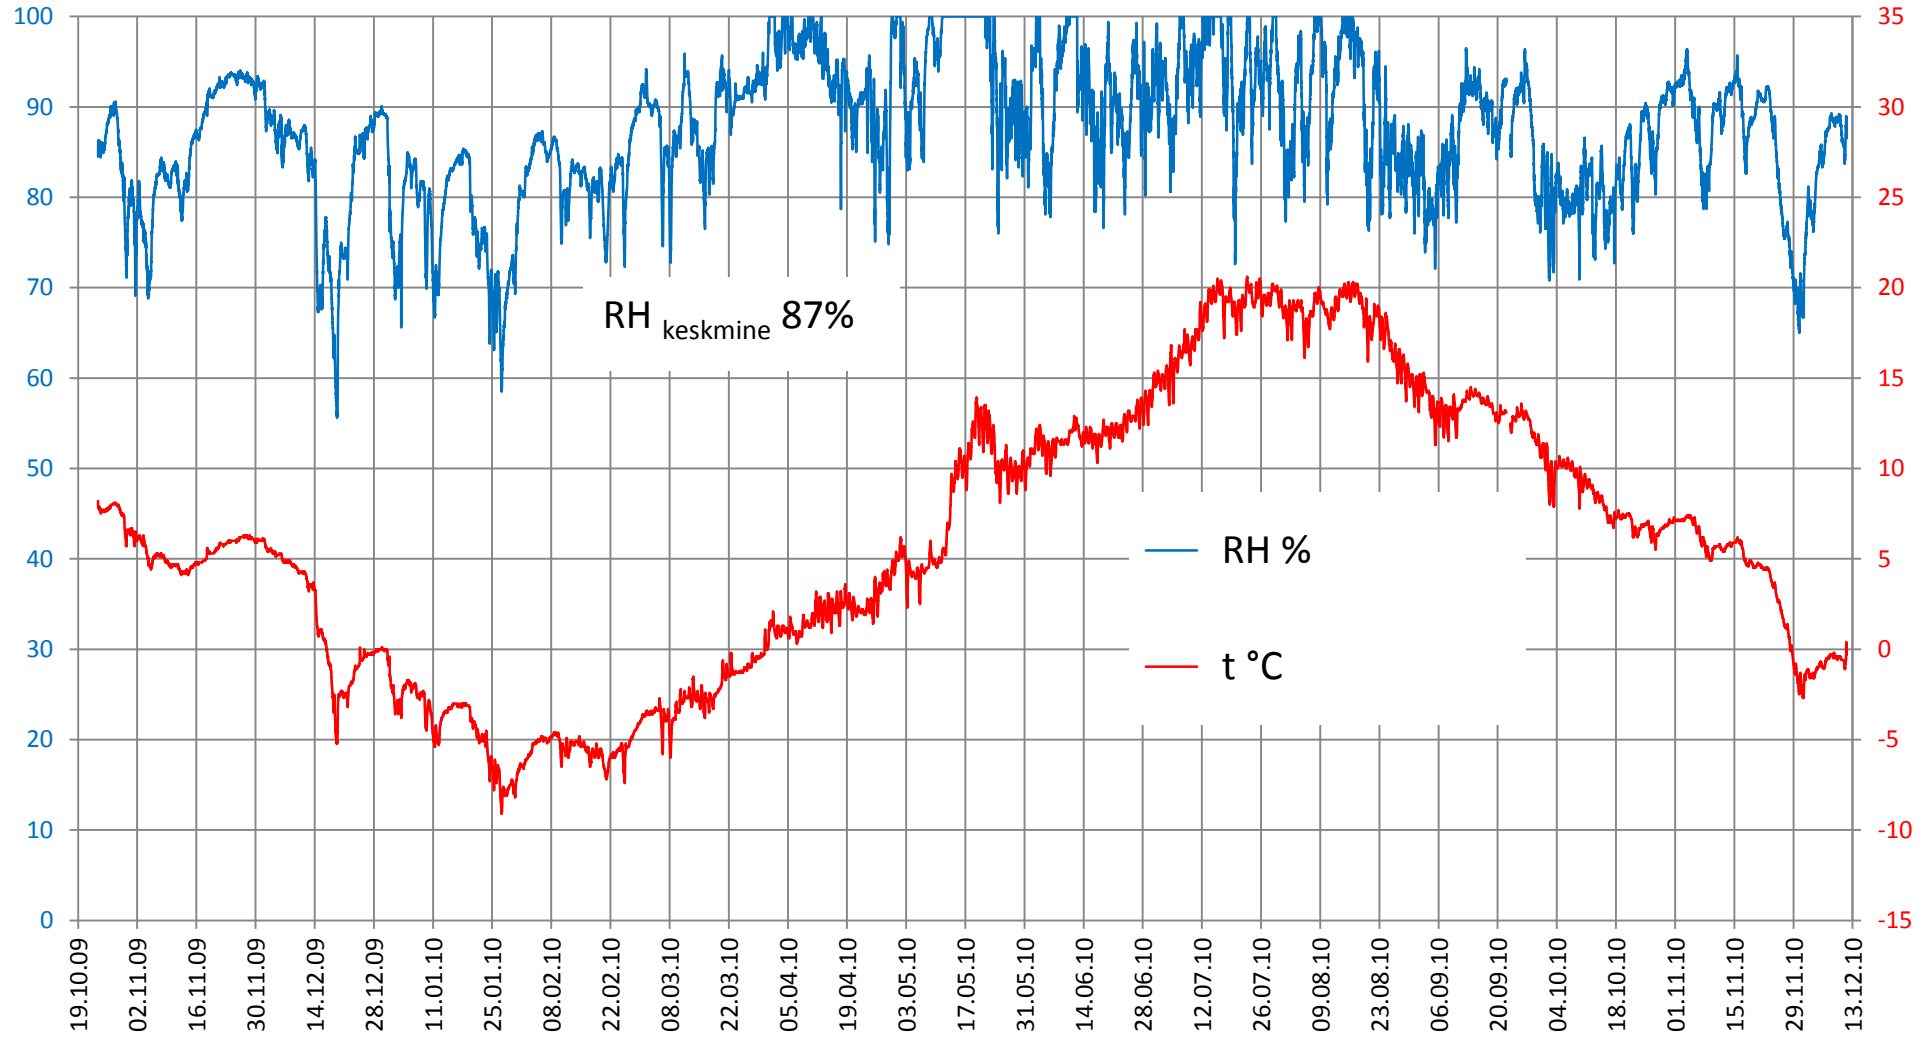

Lembit Kurik, Tallinna Tehnikaülikool, Lembit.Kurik@ttu.ee