


Püha Jakobi Kiriku sisekliima, pikihoone, 20.10.2017 kuni 1.09.2018, mõõtevahend:

RH, %

t°, C

dataloger Hobo U-12 013, mõõtemääramatustega: t ± 0,35 °C, RH ± 2,5 %

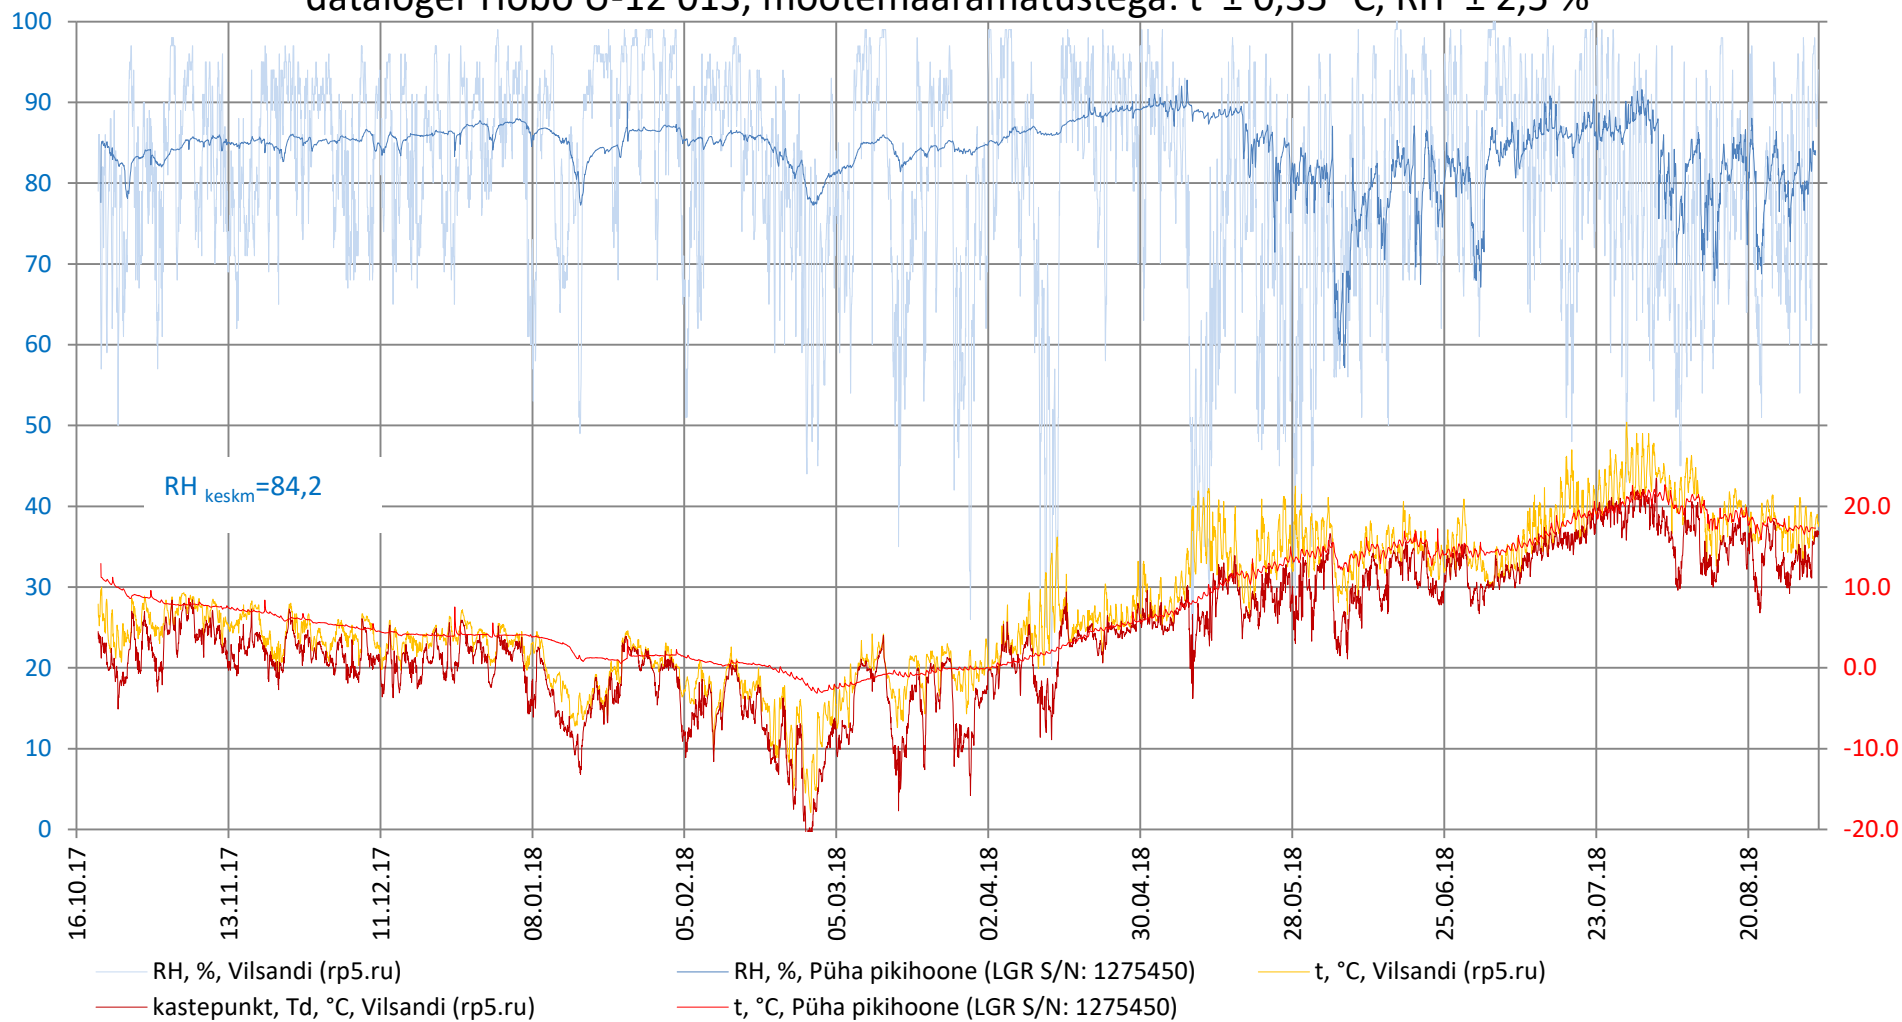

Targo Kalamees, Lembit Kurik, Tallinna Tehnikaülikool, Lembit.Kurik@ttu.ee